


Uitgangen

- Minimumafmetingen van een uitgang / gang / doorgang zijn 80 cm breed en 200 cm hoog.
 - o Meetpunt uitgangsbreedte tent (zijaanzicht)

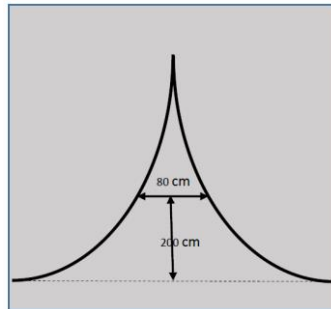

- De af te leggen afstand vanaf elk punt binnen een tijdelijke inrichting of een constructie bedraagt:
 - o 45 meter tot een eerste uitgang
 - o 80 meter tot een tweede uitgang
- Uitgangen, doorgangen en gangen leiden veilig en vlot naar een veilige plaats.
- Elke evenementensite, elke tijdelijke inrichting of elke constructie heeft minimum 2 uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 personen kan bedragen.
- De uitgangen moeten te allen tijde gemakkelijk en snel te openen zijn.
- De uitgangen moeten open gaan in de vluchtzin.
- Geen enkele hindernis ter hoogte van de uitgangen mag een belemmering vormen voor een snelle en vlotte evacuatie.
- Rijen gevormd door meerdere inrichtingen (kramen, ...) worden minstens elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1,2 m.
- Als de breedte van de evacuatiewegen minder bedraagt dan deze van de uitgangen, geldt de breedte van de evacuatiewegen voor de bepaling van het maximaal aantal toegelaten personen.
- De uitgangen over de ganse evenementensite en in de wanden van constructies dienen oordeelkundig verspreid te zijn, in tegenover elkaar gelegen zones.
- Rijen gevormd door meerdere inrichtingen (kramen, ...) worden minstens elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1,2 m.